

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00023/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК СИБИРИ" (ООО "ПЛАСТИК СИБИРИ")
ОГРН: 1185476033050, ИНН: 5406989225. Место нахождения (адрес юридического лица): 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56. Адрес места осуществления деятельности: 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3.
телефон: +7-383-363-28-80, адрес электронной почты: Plastic-sibir@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК СИБИРИ" (ООО "ПЛАСТИК СИБИРИ")
ОГРН: 1185476033050, ИНН: 5406989225. Место нахождения (адрес юридического лица): 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».
ОГРН 1195749006441, ИНН 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", толщиной от 7 мм до 10 мм, шириной от 240 мм до 500 мм, длиной от 2700 мм до 3000 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ: ПАНЕЛИ И ПРОФИЛИ ОСНОВНЫЕ ТИПА ПО И ДОБОРНЫЕ ТИПА ПД. Технические условия».

Серийный выпуск

код ОКПД 2:

22.29.29

код ТН ВЭД ЕАЭС:

-

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 4041/М-24 от 13.06.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-103.24-01 от 18.04.2024 г., Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: в горизонтальном положении на стеллажах, обеспечивающих сохранность формы, при температуре не ниже 0°C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, при относительной влажности воздуха 50 %.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.06.2024 г. по 13.06.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00023/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)**

Юридический адрес: 115211, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ВН.ТЕР.Г., КАШИРСКОЕ Ш., Д. 55, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1.

**Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб»
Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»)**

Адрес места осуществления деятельности:

150515, РОССИЯ, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово

142504, РОССИЯ, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад,
ул. Городковская, 73 а, корп. 11

Место проведения испытаний:

150515, РОССИЯ, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово

Номер телефона: +7 4959846339. Адрес электронной почты: pozhsert@lcmg.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательной
лаборатории
«ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»



Н. А. Латыш

13

13.06.24

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4041/М-24

*Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков,
торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм,
шириной 250 мм, длиной 2700 мм*

код ОК 034 (ОКПД2): 22.29.29

2024 год

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»

Протокол испытаний № 4041/М-24

Лист 1 из 16

Дата: 13.06.2024

**Наименование,
юридический и
фактический адрес
заказчика:**

Орган по сертификации продукции ООО «ЕЦЭ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB77. Юридический адрес: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адреса мест осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, РОССИЯ, г. Москва, наб. Бережковская, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

**Характеристика
объекта испытаний:**

Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия»

**Дата получения
образца(ов):**

24.05.2024

**Сведения об
упаковке:**

Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири" упакованы в пачки, пачки завернуты в полиэтиленовую пленку и перевязаны в трех местах шпагатом. Этикетки размещены под пленкой, сведения, указанные на этикетке:

- наименование изготовителя: ООО "Пластик Сибири;
 - юридический адрес: 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 23, кв. 56;
 - адрес осуществления деятельности предприятия-изготовителя: 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3;
 - габаритные размеры, мм: 7*250*2700 мм;
 - условное обозначение продукции: ПО «Пластик Сибири» 7x500x2700, ТУ 22.29.29-001-28442142-2018;
 - дата изготовления: 18.04.2024;
 - количество изделий в одной упаковке в штуках: 10;
 - гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления;
- Целостность упаковок и этикеток не нарушена.

**Идентификация
образцов:**

Идентификация производилась с помощью внешнего осмотра и сличения с документацией.

Образцы панелей декоративных из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия», представляют собой мерные отрезки профильного изделия белого цвета. Геометрические размеры и наименование соответствуют маркировке образца. На испытания предоставлена 1 упаковка (10 штук)

**Наименование,
юридический и
фактический адрес
изготовителя:**

Общество с Ограниченной Ответственностью "Пластик Сибири", ОГРН 1185476033050

Юридический адрес: 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, Д. 23, Кв. 56

Фактический адрес: 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3

Телефон: +7(383)363-28-80.

Адрес электронной почты: plastic-sibir@mail.ru

Шифр образца(ов): 2024-05-24-07

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

Основание для проведения испытаний:

Заявка № ЕЦЭ123-103.24-01 от 18.04.2024

Цель испытания (характеристика заказываемой услуги):

Испытания по определению:

- группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96;
- коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
- показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20;
- группы горючести по ГОСТ 30244-94 п. 7.

Сведения об отборе образцов:

Образцы отобраны в соответствии с актом отбора образцов № ЕЦЭ123-103.24-01 от 18.04.2024 (см. Приложение № 1). Испытательная лаборатория не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Методы испытаний:

- определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
- определение коэффициента дымообразования по п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
- определение токсичности продуктов горения п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
- определение группы горючести по ГОСТ 30244-94, п. 7 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод 2).

Перечень испытательного оборудования и средств измерения, использованных при испытаниях:

Таблица 1. Список оборудования

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Сведения об аттестации	Срок действия
Установка для определения воспламеняемости строительных материалов, № 07/у, 2011	Протокол № 77/24	04.2025
Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов, № 09/у, 2011	Протокол № 82/24	04.2025
Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов, № 10/у, 2011	Протокол № 81/24	04.2025
Установка для испытания строительных материалов на горючесть, № 06/у, 2011	Протокол № 76/24	04.2025
Камера тепла и влажности № 25/у, 2019	Протокол № 71/23	12.2024

Таблица 2. Список средств измерения

Наименование средств измерений	Год ввода в эксплуатацию инв. номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной проверки
Измеритель-регулятор температуры серии ПТ200-02У	2012, № 024/м, 032-1/м, 031/м	0 – 1250 °C	При температуре окр. воздуха от 10 до 15 °C ± 8 °C При температуре окр. воздуха от 15 до 40 °C ± 6 °C	04.2025
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	2021, № 012/м	Диапазон времени 9 часов, 59 минут, 59 секунд	$\Delta_1 = \pm(9,6 \times 10^{-6} \times T + 0,01)$ с	07.2024
Прибор комбинированный, Testo 622	2022, № 418/м	-10 +60 °C От 10 до 95 % От 300 до 1200 гПа	± 0,4 °C ± 3% ± 5 гПа	11.2024

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

Прибор комбинированный TESTO 605-H1	2021, № 080/м	5÷95 %, 0÷50 °С	± 3 %, ± 0,5 °С	03.2025
Штангенциркуль торговой марки «SHAN» с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером	2015, № 053/м	0÷300 мм	± 0,05 мм	11.2024
Весы лабораторные ВК - 300	2021, № 305/м	От 0,1 г до 50 г вкл. Св. 50 г до 200 г вкл. Св. 200 г до 300 г вкл.	± 0,005 г ± 0,01 г ± 0,015 г	07.2024
Весы неавтоматического действия AJ-8200CE	2012, № 095/м	0÷8200 г	Высокий (II)	10.2024
Линейка	2021, № 023/м	0÷1000 мм	± 0,2 мм	03.2025
Расходомер газа тепловой MASS-VIEW MV-304	2021, № 322/м	0,04294 – 21,47 дм³/мин.	±1,5%	03.2025
Расходомер газа тепловой MASS-VIEW MV-302	2021, № 323/м	0,02147 – 2,147 дм³/мин	±1,5%	03.2025
Приборы для измерения и регулирования температуры многоканальные «Термодат-25М6»	2022, № 421/м	Диапазон входных унифицированных сигналов: Сила тока, мА от 0 до 20 Напряжение постоянного тока, В от 0 до 10 Диапазон установки R02) для термопреобразователя и сопротивления, Ом от 10 до 150	Пределы допускаемой приведенной погрешности в настроенном диапазоне измерений, ± (0,25+1 мл. разряда), %	02.2026
Термометр цифровой со сменными зондами Testo 925, в комплекте с зондом 0602 5693 (К)	2014, № 138/м	-50...+1000 °С	± (0,5 °С + 0,3% от изм знач.) от -40 до +900 °С; ± (0,7 °С + 0,5% от изм знач.) в ост. диапазоне	11.2024
Люксметр «ТКА-Люкс»	2011, № 434/м	1,0÷200000 лк	± 6 %	02.2025
Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХА-1199/-51/-1/400/-/-1,5/2/	2018, № 218/м	- 40...+1200 °С	Кл. 1	09.2024
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/0,1/3	2022, № 406/м-409/м	-40...+1100 °С	Кл. 2	02.2027
Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХА-1199/-51/-1/400/-/-1,5/2/	2018, № 209/м	- 40...+1200 °С	Кл. 1	09.2024
Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХА-1199/-51/-1/400/-/-1,5/2/	2018, № 210/м	- 40...+1100 °С	Кл. 1	09.2024
Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХА-1199/-51/-1/400/-/-1,5/2/	2018, № 212/м	- 40...+1100 °С	Кл. 1	09.2024
Дозатор пипеточный Лайт ДПОП-1-1000-10000	2021, № 301/м	1000-10000 мкл	±1,0 % ±1,0 %	05.2024
Дозатор пипеточный Лайт ДПОП-1-5-50	2021, № 302/м	5-50 мкл	±5,0 % ±2,0 % ±2,52,0 %	02.2025
Анализатор фракций гемоглобина АФГ-02	2021, № 303/м	От 0,0 до 0,9 Б От 0,9 до 2,0 Б	±0,02 Б ±(0,02+0,03*(D-0,9)) Б	06.2024
Клещи электроизмерительные СМР-1006	2021, № 187/м	Постоянный/переменный ток: 0- 660 А; 660-1000 А Напряжение постоянного/переменного тока: 0- 6,6 В; 6,6-66 В; 66- 600 В	Разрешение: 0,1А/1А; Погрешность: ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) / ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) Разрешение: 0,001В/0,01В/0,1В; Погрешность: Пост.± (1,8% и. в. + 3 е. м. р.); Перем: ± (1,8% и.	10.2024

		Сопротивление: 0- 660 Ом; 660 Ом- 6,6 кОм; 6,6- 66 кОм; 66-660 кОм; 660 кОм- 6,6 Мом; 6,6-66 Мом Частота: 30...999,9 Гц; 1...9,999 кГц; 10...15 кГц Коэффициент заполнения: 10,0...94,9% Температура: -20...760 °C; -4...1400 °F	в. + 5 е. м. р.) Разрешение: 0,1 Ом/0,001 кОм/0,01 кОм/0,1 кОм/0,001 Мом/0,01 Мом; Погрешность: ± (1% и. в. + 4 е. м. р.); ± (1,5% и. в. + 2 е. м. р.); ± (1,5% и. в. + 2 е. м. р.); ± (2,5% и. в. + 3 е. м. р.); ± (3,5% и. в. + 5 е. м. р.) Разрешение: 0,1 Гц/0,001 кГц/0,01 кГц; Погрешность: ± (1,2% и. в. + 2 е. м. р.) Разрешение: 0,1% Разрешение: 1 °C/ 1 °F; Погрешность: ± (3% и. в. + 5 °C)/± (3% и. в. + 9 °F)	
Газоанализатор «ИНФРАКАР М2.01»	2016, № 026/м	CO 0 – 5 % об.	абс. погр. ± 0,06 %	12.2024
		CO ₂ 0 – 16 % об.	абс. погр. ± 0,5 %	
		O ₂ 0 – 21 % об.	абс. погр. ± 0,1 %	
Весы лабораторные ВМ 512	2012, № 096/м	0,5÷510 г	Высокий (II)	10.2024

Проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти требования:

1. В соответствии с п. 5.1 ГОСТ 30402–96 горючие строительные материалы в зависимости от величины КППТП подразделяют на три группы воспламеняемости: В1, В2, В3.

Таблица 3

Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м ²
B1	35 и более
B2	от 20 до 35
B3	менее 20

2. В соответствии с п. 2.14.2 ГОСТ 12.1.044–89 значение коэффициента дымообразования следует применять для классификации материалов по дымообразующей способности. Различают три группы материалов:
 с малой дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования до 50 м²/кг включ.;
 с умеренной дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования св. 50 до 500 м²/кг включ.;
 с высокой дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования св. 500 м²/кг.

3. В соответствии с п. 2.16.2 ГОСТ 12.1.044–89 значение показателя токсичности продуктов горения следует применять для сравнительной оценки полимерных материалов, а также включать в технические условия и стандарты на отделочные и теплоизоляционные материалы.

Классификация материалов по значению показателя токсичности продуктов горения приведена в таблице 4.

Таблица 4

Класс опасности	HCL ₅₀ , г/м ³ , при времени экспозиции, мин			
	5	15	30	60
Чрезвычайно опасные	до 25	до 17	до 13	до 10
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90
Малоопасные	св. 210	св. 150	св. 120	св. 90

4. В соответствии с п. 5.3 ГОСТ 30244–94 горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с таблицей 5. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

всех значений параметров, установленных таблицей 5 для этой группы.

Таблица 5

Группа горючести материалов	Параметры горючести			
	Температура дымовых газов $T, ^\circ\text{C}$	Степень повреждения по длине $S_L, \%$	Степень повреждения по массе $S_m, \%$	Продолжительность самостоятельного горения $t_{e,g}, \text{c}$
Г1	≤ 135	≤ 65	≤ 20	0
Г2	≤ 235	≤ 85	≤ 50	≤ 30
Г3	≤ 450	> 85	≤ 50	≤ 300
Г4	> 450	> 85	> 50	≤ 300

Примечание - Для материалов групп горючести Г1 - Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»

Лист 6 из 16

Протокол испытаний № 4041/М-24

Дата: 13.06.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96

Дата проведения испытаний:	05.06.2024	Условия в помещении:	Температура, °C	21
			Атм. давление, кПа	99,59
			Отн. влажность, %	51

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 15 образцов, длиной 165 мм, шириной 165 мм. Перед испытанием образцы кондиционируют до достижения постоянной массы при температуре 23 ± 2 и относительной влажности $50 \pm 5\%$. Масса образцов составила: 96,76 – 98,21 г. Способ изготовления образцов – нарезка. Постоянство массы считают достигнутым, если при двух последовательных взвешиваниях с интервалом в 24 ч отличие в массе образцов составляло не более 0,1% от исходной массы образца. При проведении испытаний определялись параметры воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.
Результаты занесены в таблицу 6

Таблица 6

Номер опыта	Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²	Время до воспламенения, с	Дополнительные наблюдения	Место воспламенения	Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), кВт/м ²
1	30	34	Плавление	Центр образца	20
2	20	121	Плавление	Центр образца	
3	10	отсутствует	Плавление	-	
4	15	отсутствует	Плавление	-	
5	15	отсутствует	Плавление	-	
6	15	отсутствует	Плавление	-	
7	20	119	Плавление	Центр образца	
8	20	126	Плавление	Центр образца	

Образцы панелей декоративных из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия», относятся к группе воспламеняемости **B2**.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18

Дата проведения испытаний:	05.06.2024	Условия в помещении:	Температура, °C	21
			Атм. давление, к Па	99,59
			Отн. влажность, %	51

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 15 образцов, длиной 40 мм, шириной 40 мм. Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживались при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 48 ч. Испытание образцов проводилось в двух режимах: в режиме тления и в режиме горения с использованием газовой горелки.

Результаты занесены в таблицу 7.

Таблица 7

Режим испытания	Номер образца для испытания	Масса образца, г	Светопропускание, %		Коэффициент дымообразования для каждого образца, $\text{м}^2/\text{кг}$
			начальное	конечное	
ТЛЕНИЕ	1	5,61	100	24	164
	2	5,65	100	21	178
	3	5,61	100	21	179
	4	5,68	100	22	172
	5	5,69	100	22	171
Среднее значение D_m в режиме тления					177
ГОРЕНИЕ	1	5,62	100	28	146
	2	5,64	100	27	149
	3	5,66	100	28	145
	4	5,69	100	27	148
	5	5,64	100	27	149
Среднее значение D_m в режиме горения					150

Образцы панелей декоративных из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия», относятся к материалам с умеренной дымообразующей способностью.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

по определению показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

Дата проведения испытаний:	30.05.24 – 13.06.24	Условия в помещении:	Температура, °C Атм. давление, кПа Отн. влажность, %	22 100,39 49
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	--	--------------------

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 10 образцов, длиной 40 мм, шириной 40 мм. Образцы кондиционировались в лабораторных условиях 48 ч. Материал испытывался в режиме - термоокислительного разложения. Критерием выбора режима испытаний служило наибольшее число летальных исходов в сравниваемых группах подопытных животных.

Результаты занесены в таблицу 8.

Таблица 8

№ п/п	Температура испытаний, °C	Время разложения (горения) образца, мин	Потеря массы, г	Массовая доля летучих веществ, %			Продолжительность экспозиции животных, мин	Параметры токсичности	
				CO	CO ₂	O ₂		Показатель токсичности Hc50, г/м ³	Массовая доля карбокси-гемоглобина, %
1	600	8	3,87	0,44	1,92	17,9	30	48,8	51
2	600	7	3,86	0,39	1,87	17,8	30		51
3	600	7	3,91	0,51	2,02	18	30		52
4	600	8	3,88	0,56	2,04	17,7	30		52
5	600	8	3,84	0,40	1,89	17,8	30		51

Примечание:

1. Режим испытания – термоокислительное разложение (тление).

Образцы панелей декоративных из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия», относятся к умеренноопасным материалам.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»

Лист 9 из 16

Протокол испытаний № 4041/М-24

Дата: 13.06.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению группы горючести продуктов горения по ГОСТ 30244-94

<i>Дата проведения испытаний:</i>	04.06.2024	<i>Условия в помещении:</i>	<i>Температура, °C</i>	20
			<i>Атм. давление, кПа</i>	99,33
			<i>Отн. влажность, %</i>	52

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 12 образцов, длиной 1000 мм, шириной 190 мм. Способ изготовления образцов – нарезка. Для материала проводилось три испытания. Каждое из трех испытаний заключалось в одновременном испытании четырех образцов материала. Продолжительность воздействия на образец пламени от источника зажигания составляла 10 мин. Фото образцов после испытаний представлены на рисунке 1.

Результаты занесены в таблицу 9. Наблюдения при проведении испытаний занесены в таблицу 10.

Таблица 9

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	454	265	100	100	100	100	100	2721	1741	36
2	455	271	100	100	100	100	100	2801	1652	41
3	454	273	100	100	100	100	100	2768	1688	39
Среднее арифм.	454	270					100			39

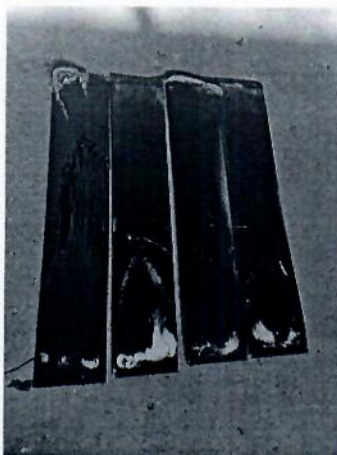


Рис. 1 Фото образцов после испытаний

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

№ испытания	Переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	Сквозное прогорание образцов	Образование горящего расплава	Время до распространения пламени по всей длине образца, сек	Продолжите льность горения по всей длине образца, сек	Время достижения максимальной температуры дымовых газов
1.	Да	Да	Да	109	98	120
2.	Да	Да	Да	121	101	150
3.	Да	Да	Да	128	102	150

Дополнительные наблюдения при испытании образца: осаждение сажи, плавление.

Образцы панелей декоративных из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели и профили основные типа ПО и доборные типа ПД. Технические условия», относятся к сильногорючим материалам Г4.

Срок действия протокола: Протокол действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

Испытания провели:

Инженер-испытатель



Е.Ю. Донцов

Инженер-испытатель



В. Е. Краюшкин

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.
5. Информация, содержащаяся в протоколе испытаний, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ООО «Трансконсалтинг».
6. Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные остатки образцов, за исключением контрольного, могут быть забраны заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выдачи протокола испытаний, после чего испытательная лаборатория не несет ответственности за их сохранность.
7. Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

**АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ****ЕЦ3123-103.24-01**

номер

18.04.2024

дата

**ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ОТБОРА**

отбор типовых образцов продукции осуществляется с целью отнесения продукции к области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), для их испытаний и распространения полученных результатов на совокупность продукции, а также для установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию

ПО СХЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ – 4с**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ"

полное наименование органа по сертификации

**Адрес места осуществления
деятельности**

302040, РОССИЯ, Орловская обл, Орёл г, Ломоносова ул, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212.
121059, РОССИЯ, Москва г, Бережковская наб, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628.

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК СИБИРИ"

полное наименование заявителя / фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ОГРН (или иное)

1185476033050

ИНН (или иное)

5406989225

**Место нахождения (адрес
юридического лица):**

630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

**Адрес места осуществления
деятельности**

630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский,
проезд Северный, дом 6/3

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК СИБИРИ"

полное наименование изготовителя / фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель)

ОГРН (или иное)

1185476033050

ИНН (или иное)

5406989225

**Место нахождения (адрес
юридического лица):**

630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

**Адрес места осуществления
деятельности**

630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский,
проезд Северный, дом 6/3

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

**Место идентификации и
отбора образцов**

630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский,
проезд Северный, дом 6/3

**Документы, по которым
проводилась
идентификация**

ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;
ТУ 22.29.29-001-28442142-2018 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ: ПАНЕЛИ И ПРОФИЛИ ОСНОВНЫЕ ТИПА ПО И ДОБОРНЫЕ ТИПА ПД. Технические условия»

наименование и обозначение документов, по которым проводилась идентификация образцов

**Документы, по которым
проводился отбор образцов**

ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",

наименование и обозначение документов, по которым проводился отбор образцов

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11NB77 | Страница | 1

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

Способ идентификации образцов

визуальный метод, идентификация по технической документации

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ

№ п/п	Наименование и вид продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (марка, модель, тип, зав./серийный № и пр.)	Единица измерений	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурса продукции, срок хранения	Количество отобранных образцов	
					для испытаний	в качестве контрольных
1	Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм (в одной пачке 10 панелей)	пачка	№ 3200424, 100	18.04.2024 г. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления	1	1

Результат наружного осмотра образца(ов)

Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири" упакованы в пачки, пачки завернуты в полиэтиленовую пленку и перевязаны в трех местах шпагатом. Этикетки размещены под пленкой, все данные видны. Сведения, указанные на табличке приведены в таблице «Результаты идентификации образцов». Каждый образец, отобранный для исследований (испытаний), был изолирован экспертом по сертификации от продукции изготовителя, промаркирован листом с идентифицирующей записью. На Листе отражена следующая информация: внутренний регистрационный номер Акта идентификации и отбора образцов, дата отбора образцов, адрес Испытательной лаборатории (центра), инициалы и фамилия экспертов по сертификации, подписи экспертов по сертификации.

осуществление маркировки, упаковки и т.п.

Результаты проверки условий и места хранения продукции

Хранение осуществлялось в соответствии ТУ 22.29.29-001-28442-142-2018 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ: ПАНЕЛИ И ПРОФИЛИ ОСНОВНЫЕ ТИПА ПО И ДОБОРНЫЕ ТИПА ПД. Технические условия», п.5.4.

Отобранный(е) образец(цы) отнесен(ы) к типовому представителю (типovým представителям) заявленной на сертификацию продукции в связи

с тем, что изготовлены из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечают одним и тем же требованиям безопасности

Образцы отобраны с учетом однородности партии, представительности выборки по составу, представительности выборки по количеству. Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ

Идентификационный признак	Сведения, указанные в документе, в соответствии с которыми проводилась идентификация	Сведения, указанные на образце(ах) и(или) упаковке
Панели декоративные из поливинилхлорида для отделки стен и потолков, торговой марки "Пластик Сибири", типа "ПО", толщиной 7 мм, шириной 250 мм, длиной 2700 мм		
наименование и адрес места нахождения и места осуществления	ООО "ПЛАСТИК СИБИРИ", 630099, РОССИЯ,	ООО "ПЛАСТИК СИБИРИ", 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК,

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11H77 | Страница | 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

деятельности предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии)	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56, 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3	УЛ. ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ, Д. 23, КВ. 56, 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, проезд Северный, дом 6/3
габаритные размеры, мм	7*250*2700 мм	7*250*2700 мм
условное обозначение продукции	ПО «Пластик Сибири» 7х500х2700, ТУ 22.29.29-001-28442142-2018	ПО «Пластик Сибири» 7х500х2700, ТУ 22.29.29-001-28442142-2018
обозначение технических условий	ТУ 22.29.29-001-28442142-2018	-
номер паспорта качества	3200424	-
номер партии и дату изготовления	3200424, 18.04.2024	18.04.2024
количество упаковочных единиц в штуках	100	-
количество изделий в одной упаковке в штуках	10	10
гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления	12 месяцев со дня изготовления
заключение о соответствии продукции настоящим Техническим условиям	присутствует	-
подпись руководителя отдела ОТК, штамп ОТК	присутствует	-

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием как продукция относится к следующему типу: Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков (Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону). Продукция относится к следующему типу: Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, к которой предъявляются требования Техническим регламентом "О требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Маркировка.

1. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится к объектам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)
2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)
3. Заявленная продукция соответствует (не соответствует) технической документации

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК СИБИРИ"

Образец(цы) после испытаний (по согласованию с Заявителем)

не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний)

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11HB77 | Страница | 3

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

Контрольные образец(цы)
(по согласованию с
Заявителем)

переданы и подлежат ответственному хранению у Заявителя по адресу:
630086, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский,
проезд Северный, дом 6/3

Дополнительная
информация

-

ПОДПИСИ:
От органа по
сертификации:

Эксперт

должность уполномоченного лица



подпись

Дата


Куценко А.В.

фамилия, инициалы

18.04.2024 г.

Эксперт

должность уполномоченного лица



подпись

Дата

Кулагин С.П.

фамилия, инициалы


18.04.2024 г.

С АКТом ИДЕНТИФИКАЦИИ
И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель заявителя
/ изготовителя

Директор

должность уполномоченного лица



подпись

Дата

Генич Н.Ю.

фамилия, инициалы

18.04.2024 г.

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11HB77 | Страница | 4

Конец протокола.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»

Протокол испытаний № 4041/М-24

Лист 16 из 16

Дата: 13.06.2024